Diese Zeichnung dient dem Kunden nur zur unverbindlichen Information!

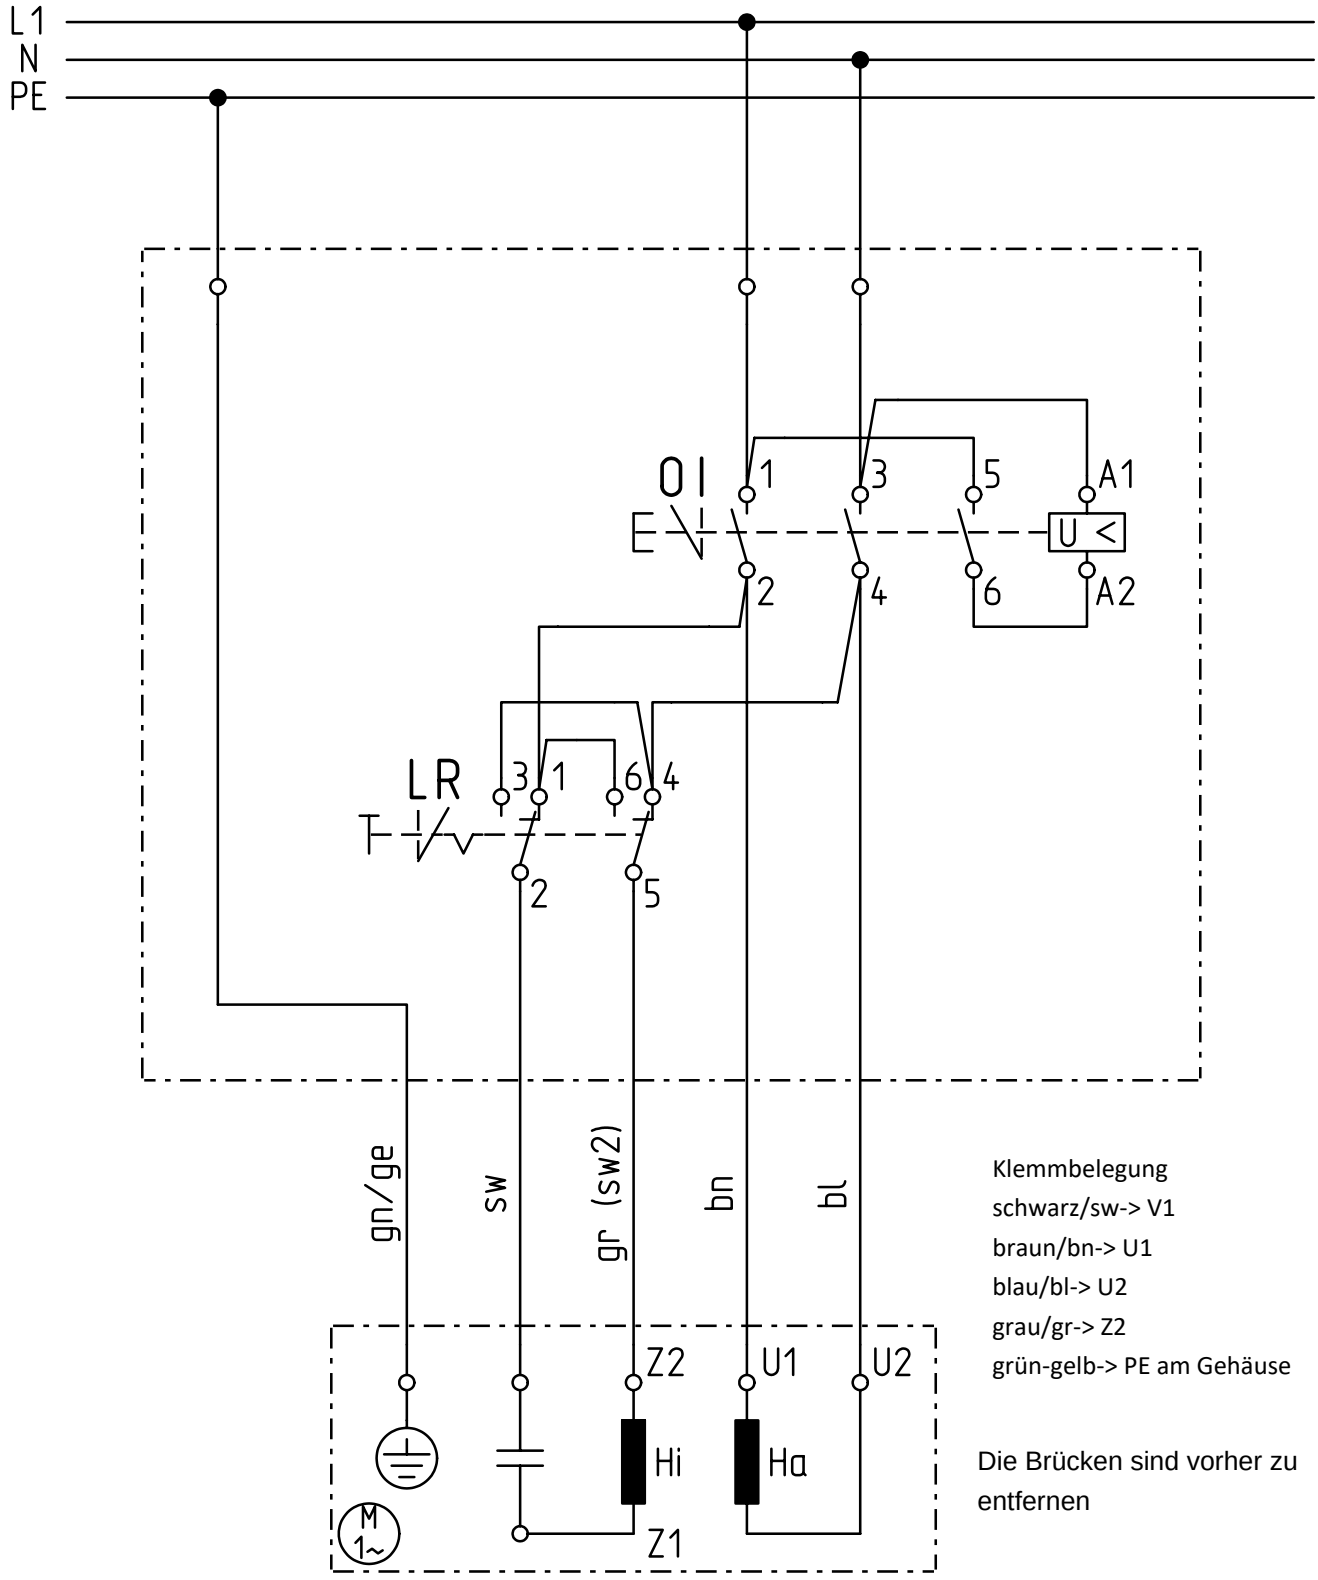

Klemmbelegung
schwarz/sw-> V1
braun/bn-> U1
blau/bl-> U2
grau/gr-> Z2
grün-gelb-> PE am Gehäuse

Die Brücken sind vorher zu entfernen

Alle arbeiten sind von einer Elektrofachkraft durchzuführen

Schaltplan

für UA mit 2-pol. Umschalter

JS TECHNIK energie . zukunft . effizienz

850.864

DIN EN ISO 9001

Pos.	Änderung	Tag	Name